


"SEVAD" FERMETURE D'URGENCE

Conforme à la norme EN 179

Gâche haute
DS5205

Exemple de pose sur porte 2 vantaux à battement dont l'unité de passage ne concerne que le vantail de service :



Convient à tous types de porte BOIS / ALU / PVC / ACIER
Produit concernant les dispositions de la Directive UE
Produits de la construction (89/106/CEE)
Conçue pour répondre à la norme NF EN 179 : 2008



Apte à équiper des portes coupe feu ou pare flamme :
1 heure - attestation synthétique RS08-076.
Classe E_l 60 selon NF 1634-1

Tringle
DS6888



CPD40 - 160011	2007
EN 179 : 2008	
3	7
6	B
1	4
4	2
B	A

Déclaration de performance n°dop-CDS8250
Disponible sur notre site web à l'adresse :
www.lacroiseeds.fr/files/dop-CDS8250.pdf




Caractéristiques certifiées par la marque NF :

Les caractéristiques certifiées par la marque NF - Articles de Quincaillerie suivant référentiel NF 040 (accessible sur www.marque-nf.com) par AFNOR Certification

(11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS cedex), sont les suivantes :

- . endurance sous contrainte, vérification et essais annuels par organismes indépendants accrédités, identification des composants associés, informations contrôlées de la notice fabricant par rapport aux procès verbaux.
- . pour les produits de classe E+C: Tests feu recto/verso minimum 30 minutes.

DS8250 0 Ensemble pour porte "à fleur" comprenant :

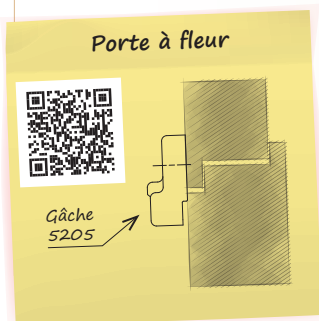

- . 1 boîte **DS5206 0** contenant :
 - 1 mécanisme (boîtier central + verrou haut + verrou bas)
 - 1 gâche basse
 - 1 gâche haute
 - 1 sachet visserie
- . 1 tringle **DS6888** (1x2500mm)

Fermeture d'urgence de type B à encombrement réduit

Pour mémoire :

1°) Extraits de la norme EN 179 :

- "Des fermetures d'urgence conçues pour être utilisées dans des conditions d'urgence où les personnes sont habituées à la fermeture et ses éléments de quincaillerie, et par conséquent une situation de panique est peu susceptible de se produire."
- "Afin de réduire le risque de coincement de doigts et/ou de bloquer la fermeture d'urgence, aucun espace ne doit coincer une tige d'essai (de 10mm de diamètre par 100 mm de longueur), sur son diamètre de 10 mm quelque soit sa position pendant la manœuvre de la fermeture d'urgence."

2°) Extraits de la réglementation selon arrêté du 25 juin 1980 :

- article CO 45 - manœuvre des portes :
 - "Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de 50 personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie."
 - "En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par manœuvre facile d'un seul dispositif par vantail"
- article CO 46 - portes des issues de secours :
 - "La manœuvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions de l'article CO 45"

Gâche basse
DS5204



"SEVAD" FERMETURE D'URGENCE

Conforme à la norme EN 179

CAS N°1

Ensemble **DS8250 0**

1 Boite **DS5206 0**

1 Tringle **DS6888**

Pose sur huisserie "A fleur"
en Aluminium ou Acier

